

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, факс 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066. (843) 288-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнеуслонскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Автодорожная, 3, с. Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан, 422570
8 (84379) 2-34-25

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

с. Введенская Слобода
(место составления акта)

« 15 » марта 2021 года
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ органа государственной власти (местного самоуправления) № 14

По адресу/адресам Республика Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, с. Введенская
Слобода, ул. Центральная, д.55
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отделения НД и ПР по Верхнеуслонскому муници-
пальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковника внутренней службы Са-
дыкова А.Д. № 14от 02 марта 2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

Была проведена **плановая выездная проверка** в отношении:

(плановая выездная)

Исполнительного комитета Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муници-
пального района Республики Татарстан
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 15 » марта 2021 г. с 09 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 05 часа 00 минут
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 05 часов 00 минут
(рабочих дней часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Верхне-
услонскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель ИК Введенско-Слободского СП Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Морозов Д.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Начальник ОНД и ПР по Верхнеуслонскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ подполковник внутренней службы Садыков Анас Дамирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Руководитель Введенско-Слободского СП Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Морозов Дмитрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. В населенных пунктах с. Введенская Слобода, д. Медведково, по направлению к водонапорным башням и гидрантам и возле них не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемисточника.
2. Не установлено нормативными актами исполнительного комитета Введенско-Слободского СП вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
3. В населенных пунктах д. Савино, с. Введенская Слобода, д. Медведково, водоемы, из которых может производиться забор воды для целей пожаротушения, не имеет подъезда с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
4. В населенных пунктах с. Введенская Слобода, п. Восточная Звезда, д. Елизаветино, д. Медведково, п. Петропавловская Слобода, д. Савино, д. Детский Санаторий, не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и не организована пропаганда в области пожарной безопасности, т. е. не установлены информационные стенды по пожарной безопасности.
5. Не организовано проведение проверок работоспособности пожарных кранов на водонапорной башне а также проверки подземного резервуара 2-раза в год весной и осенью, с составлением соответствующих актов проверок пожарных кранов в населенном пункте с. Введенская Слобода, д. Медведково
6. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни Введенско-Слободского сельского поселения не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения.
7. Населенные пункты с. Введенская Слобода, п. Восточная Звезда, д. Елизаветино, д. Медведково, п. Петропавловская Слобода, д. Савино, д. Детский Санаторий недостаточно оборудованы наружными источниками противопожарного водоснабжения, обеспечивающими расход воды не менее 5 л/с и расположенными на расстоянии не более 200 метров от строений.
8. На территории поселения отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре.
9. Не проведены работы по обновлению минерализованных полос на всей протяженности участков границы населенного пункта, дорог с прилегающими территориями сельхозугодий, удаление в весенний и летний периоды сухой растительности
10. Руководитель организации обеспечивает очистку территорию населенных пунктов от горючих отходов, мусора,


...ой растительности
п. Н.п. п. Восточная Звезда, д. Елизаветино, п. Петропавловская Слобода, д. Детский Санаторий не обеспечен
наружным источником противопожарного водоснабжения для тушения пожаров

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание № 14/1/14 от 16 марта 2021 года
- Протокол об административном правонарушении по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ

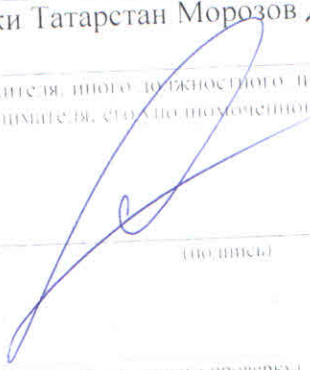
Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник ОИД и ИР по Верхнеуслонскому муниципальному району УИД и ИР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы
 А.Д. Садыков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Руководитель исполнительного комитета Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Морозов Дмитрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица и уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » марта 2021г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица лица, проводившего проверку)