



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Нижнекамскому муниципальному району РТ

ул. Менделеева, д.5, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570,  
тел./факс: 35-75-09, код (8555), e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

#### **Предписание N 88/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

**Исполнительному комитету МО п.г.т. Камские Поляны Нижнекамского муниципального  
района Республики Татарстан в лице руководителя  
исполнительного комитета Чачакаева Николая Валерьевича**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Нижнекамскому МР по пожарному надзору Насибуллина Р.Ф. № 90 от 15 мая 2023 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 00 мин. "16" мая 2023 г., по 11 час. 00 мин. "29" мая 2023 года проведена внеплановая, выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Нижнекамскому МР РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Гарифуллиным Р.Х., старшим инспектором ОНД и ПР по Нижнекамскому МР РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Сизовым Р.О. в отношении территории населенного пункта Камские Поляны МКУ «Исполнительный комитет МО «п.г.т. Камские Поляны» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан», совместно с руководителем исполнительного комитета МО пгт. Камские Поляны Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Чачакаевым Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить территорию мкр. «Новосел» п.г.т. Камские Поляны звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре.	К полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: Организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; (ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).	до 01.04.2024 г.	
2.	Создать вокруг населенного пункта Камские Поляны противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры	В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры (п. 70 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	до 01.04.2024 г.	
3.	Для целей пожаротушения создать источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в мкр. «Новосел» п.г.т. Камские Поляны и на прилегающих к ним территориях	Органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. (п. 75 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	до 01.04.2024 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

**руководители органов местного самоуправления;**

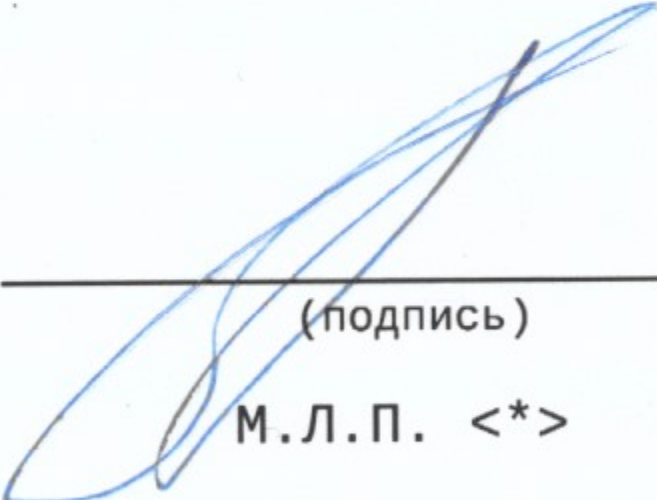
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР  
по Нижнекамскому МР РТ  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
Гарифуллин Р.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"29" мая 2023 г.

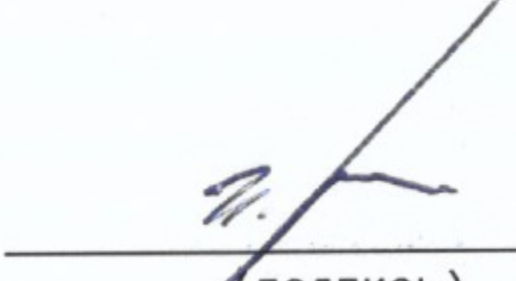
  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.Л.П. <\*>

Предписание для исполнения получил(а):

Руководитель МКУ «Исполнительный комитет МО  
«п.г.т. Камские Поляны»  
Нижнекамского муниципального района  
Республики Татарстан Чачакаев Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

"29" мая 2023 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)